


**ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG
5X24 PODTYNKOWA IP30 FW524FT**

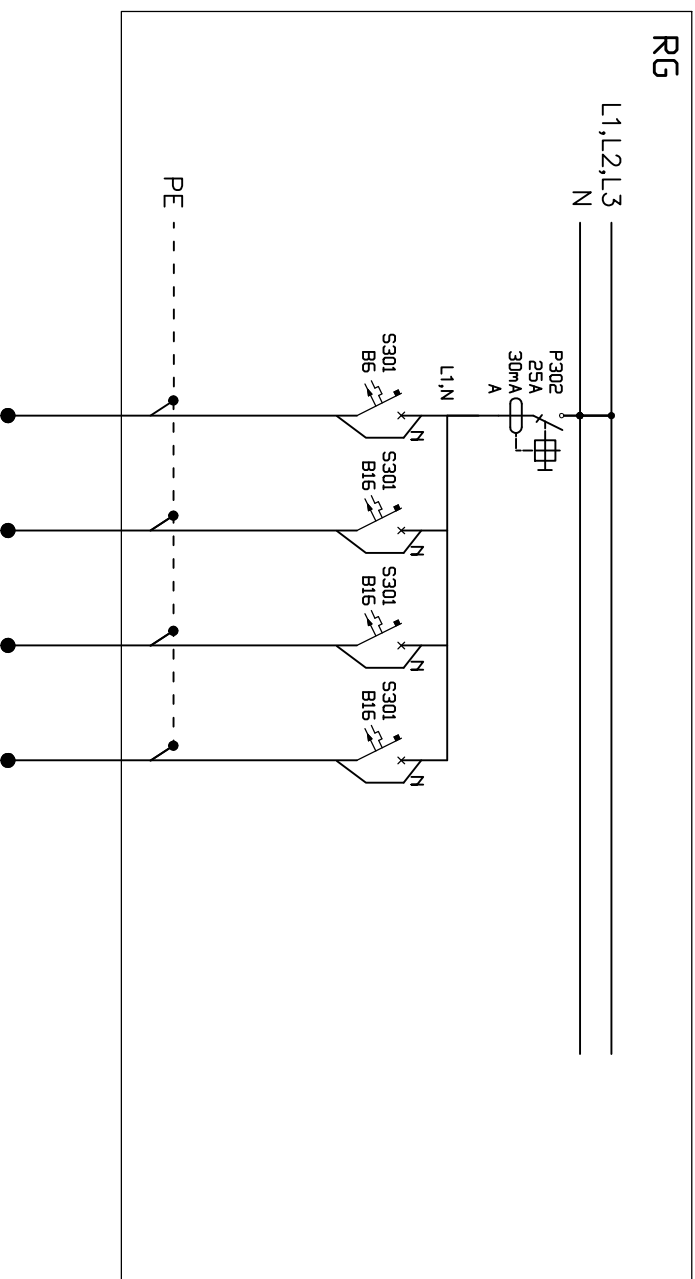

Obdory	Zasilanie centrali domofon.	Zasilanie centrali sygnalizacji pożaru	Zasilanie centrali SSMN	Zasilanie szczytów dystrybucyjnej
Nr obwodu	38	39	40	41
Typ przewodu iłd kabla	przewód YDYzo 3x2,5	przewód HDS 3x2,5	przewód YDYzo 3x1,5	przewód YDYzo 3x2,5
Moc/ilość/Umagi				

Sieć nn – napięcie 230/400V / 50 Hz.

Ochrona przy uszkodzeniu – szybkie wyłączenie zasilania w układzie TN-C-S.

Rozdzielić przewodu PEN na PE i N w projektowanej rozdzielnicy głównej na uzziemionym zacisku PE.

	AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Dorota Krzyżanowska 33-100 TARNÓW, UL. TUCHOWSKA 25a tel./fax (14) 626 80 90, 604 257 169, e-mail: archide@wp.pl			OBIEKT: BUDYNEK ŻŁOBKA Z CAŁOROCZNYM KRYTYM PLACEM ZABAW-BAWALNIĄ NA DZ. NR 822 W BIECZU	
	PROJEKTOWAŁ: inż. STANISŁAW WIATR	inż. STANISŁAW WIATR BUA-NB-8346/54/90	POPISS: 95/2002	CZĘŚĆ:	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
NR UPRAWNIENIA w spec. elektr.	SPRAWOZDAŁ: mgr inż. KRZYSZTOF DROGOŚ	POPISS: 95/2002	NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	DATA: LUTY 2016r.	CZ. 3
NR UPRAWNIENIA w spec. elektr.	inż. DARIUSZ WIATR	POPISS:	SKALA:	DATA:	NR RYS.: